


公表情報-4 令和6年度総合排水測定結果

上段 採取年月日  
下段 結果が得られた年月日

更新日 令和6年7月10日

No	測定項目	単位	総合排水 (管理基準)	R06.4/11	R06.5/16	R06.6/13												
				R06.4/18	R06.5/27	R06.6/20												
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	—	—	—												
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005	—	—	—												
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	—	—												
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—												
5	有機りん化合物(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン及びEPNIに限る)	mg/l	1	—	—	—												
6	六価クロム	mg/l	0.5	—	—	—												
7	砒素及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—												
8	シアン化合物	mg/l	1	—	—	—												
9	PCB ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	—	—	—												
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—												
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—												
12	ジクロロメタン	mg/l	0.2	—	—	—												
13	四塩化炭素	mg/l	0.02	—	—	—												
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	—	—	—												
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	—	—	—												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	—	—	—												
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	—	—	—												
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	—	—	—												
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	—	—	—												
20	チウラム	mg/l	0.06	—	—	—												
21	シマジン	mg/l	0.03	—	—	—												
22	チオベンカルブ	mg/l	0.2	—	—	—												
23	ベンゼン	mg/l	0.1	—	—	—												
24	セレン及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—												
25	フッ素及びその化合物	mg/l	15	—	—	—												
26	ホウ素及びその化合物	mg/l	50	—	—	—												
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	mg/l	200	—	—	—												
28	水素イオン濃度pH(河川・湖沼)	pH	5.8~8.6	7.6	7.6	7.7												
29	BOD	mg/l	60.0	0.6	1.4	0.6												
30	COD	mg/l	90	1.3	1.7	1.2												
31	SS	mg/l	60	4.0	11.0	1.0												
32	n-ヘキサン(油分) 鉱物油	mg/l	5	—	—	—												
33	n-ヘキサン(油分) 動植物油	mg/l	30	—	—	—												
34	フェノール類	mg/l	5	—	—	—												
35	銅含有量	mg/l	3	—	—	—												
36	亜鉛含有量	mg/l	2	—	—	—												
37	溶解性鉄含有量	mg/l	10	—	—	—												
38	溶解性マンガン含有量	mg/l	10	—	—	—												
39	クロム含有量	mg/l	2	—	—	—												
40	大腸菌群数	個/cm3	3,000	—	—	—												
41	窒素含有量	mg/l	120(60)	1.2	1.4	1.4												
42	磷含有量	mg/l	16(8)	—	—	—												
43	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	—	—	—												
44	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	—	—	—												
備考欄				異常なし	異常なし	異常なし												

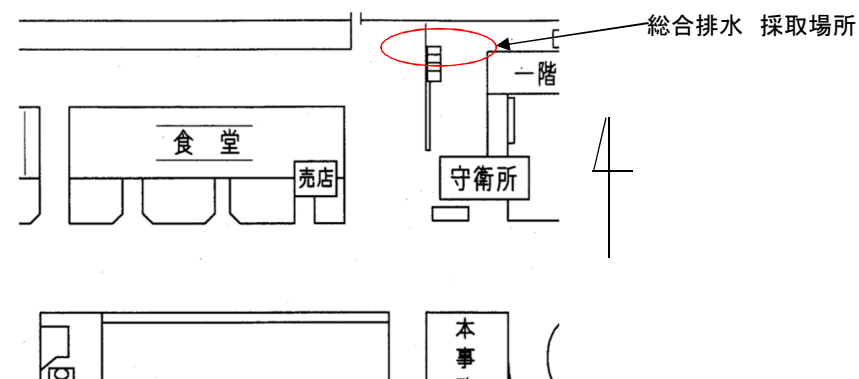

測定項目No	測定項目	測定頻度
28	水素イオン濃度	1回/月以上
29	生物化学的酸素要求量(BOD)	
30	化学的酸素要求量(COD)	
31	浮遊物質(SS)	
41	窒素含有量	1回/年以上
1~27 32~40 42~44	上記以外の項目	